



## МБУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Кемерово» информирует

### Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления


Во избежание пожара перед началом отопительного сезона требуется:

- провести осмотр печей;
- побелить дымовые трубы и стены;
- очистить дымоходы печей от сажи;
- обеспечить наличие предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра;
- обеспечить наличие требуемых противопожарных разделок (отступов) от горючих конструкций;
- выполнить указания (инструкции) предприятий-изготовителей печам заводского изготовления.

### При эксплуатации печей запрещается:

- оставлять без присмотра топящиеся печи;
- поручать надзор за печами детям;
- оставлять без надзора детей в помещении, где топится печь;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- перекаливать печи;
- размещать стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - менее 1,25 метра;
- выгребаемые из топок золу и шлак выбрасывать вблизи строений или в мусорные контейнеры.

### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ требования норм и правил пожарной безопасности при устройстве печей в жилых домах

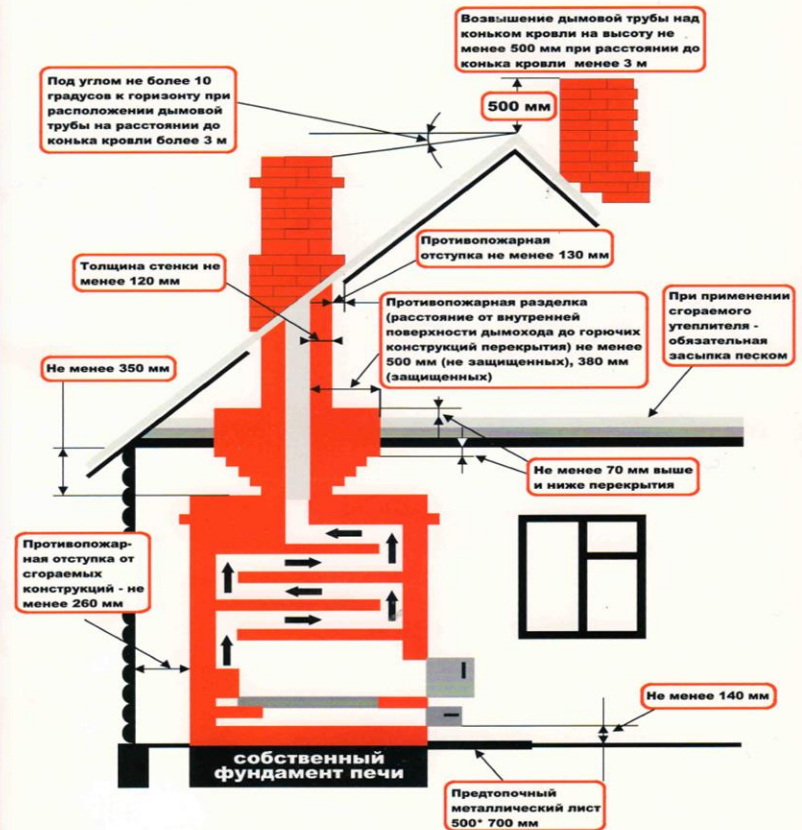

Телефоны оперативных служб

Служба спасения 01  
Полиция 02  
Скорая помощь 03  
Оперативный дежурный ЕДДС  
Для абонентов сотовой связи 112